


# Referencekonstruktion

Type: Terrændæk, klinker/fliser eller linoleum på beton, 300 mm isolering og letklinker

Udarbejdet af Sbi, AAU for Energistyrelsen

## Illustration

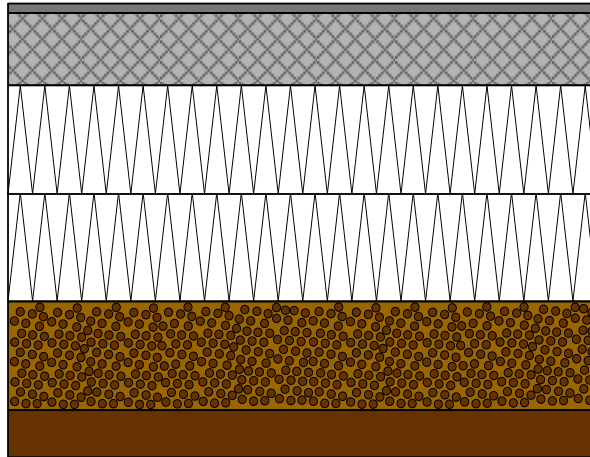

## U-værdi beregning

Materialelag	d [m]	$\lambda$ [W/mK]	R [m <sup>2</sup> K/W]
<i>Inde</i>			
Overgangsisolans indvendigt	-	-	0,170
Gulvbelægning af klinker/fliser eller linoleum	-	-	0,013
Beton	0,100	1,900	0,053
Isolering (EPS)	0,150	0,038	3,947
Isolering (EPS)	0,150	0,038	3,947
Letklinker, tør	0,125	0,085	1,471
Letklinker, kapillarbrydende	0,075	0,102	0,735
Overgangsisolans jord	-	-	1,500
<i>Ude</i>			
<b>Samlet isolans [m<sup>2</sup>K/W]</b>		<b><math>\Sigma R =</math></b>	<b>11,836</b>
<i>Beregnet teoretisk U-værdi [W/m<sup>2</sup>K]</i>		<b><math>U' = 1/\Sigma R</math></b>	<b>0,084</b>

## Korrektioner

Medregnet linjetab	[m/m <sup>2</sup> ]	[W/mK]	[W/m <sup>2</sup> K]
-			0,000
-			0,000
Medregnet punkttab	[antal/m <sup>2</sup> ]	[W/K]	
-			0,000
Korrektion for luftspalter i isolering ( $\Delta U_g$ )			0,000

## Endelig afrundet U-værdi [W/m<sup>2</sup>K]

**U = 0,084**

Konstruktionen overholder BR15 ( $U \leq 0,10$  W/m<sup>2</sup>K)

## Kommentarer til beregning:

Beregningsdokumentation efter DS 418 7. udgave: 2011 - Beregning af bygningers varmetab

### Gulvvarme

Ifølge beregningsreglerne i DS 418 skal der for konstruktioner med gulvvarme kun medtages de materialelag der ligger under det varmeafgivende lag. Denne korrektion er normalt ubetydelig og den beregnede U-værdi kan derfor også anvendes for en konstruktion med gulvvarme.