


Registrering af rum ved energimærkning (HB2021) – Eksempel 2

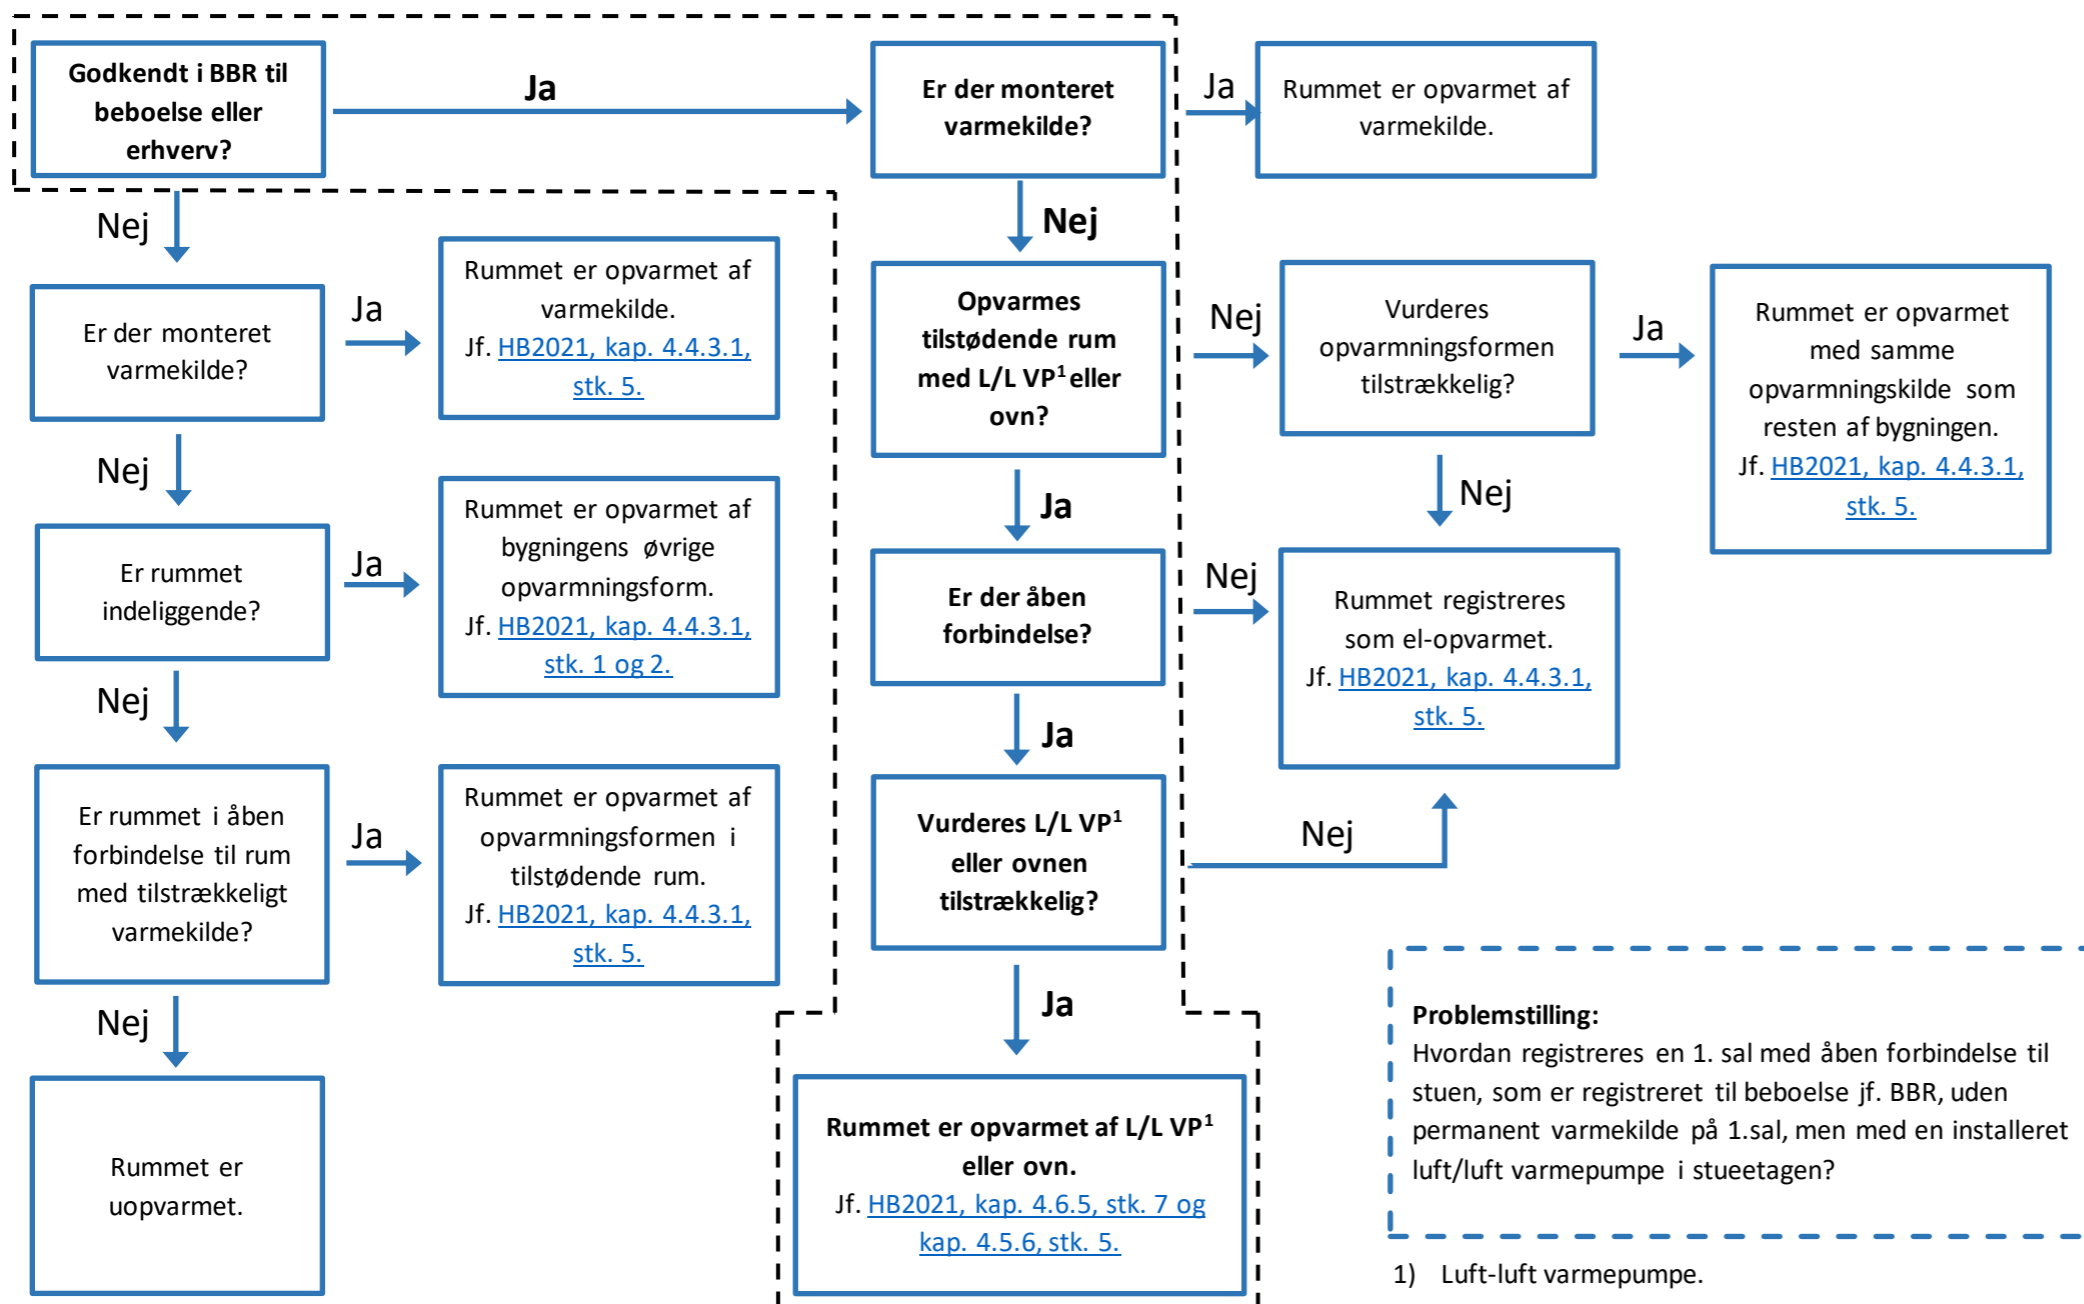

1) Luft-luft varmepumpe.

OBS: Uopvarmet lager, der i BBR er defineret som værende lager, regnes ikke for opvarmet, jf. [HB2021, bilag 4, kap. 4.3.2, stk. 4.](#)

Note: Oversigten er dannet ud fra retningslinjerne i HB2021. Der kan forekomme konkrete eksempler, som oversigten ikke dækker. Oversigten vil således aldrig kunne stå alene, da det altid vil være retningslinjerne beskrevet i HB2021, der ligger til grund for registreringen, i forbindelse med energimærkningen.